CAPEAMENTO 2 INCLINAÇÕES

APLICAÇÃO EM OBRAS

Fixação do capeamento no muro com argamassa ou mastique de poliuretano. Entre os elementos, recomenda-se a utilização de mastique.
O capeamento só poderá ser colocado uma vez o muro acabado.

A distância entre o muro e o rebordo do capeamento tem de ser igual ou superior a 40 mm.

VANTAGENS

- Aplicação fácil.
- Durabilidade.
- Acabamento estético.
- Disponível em cinza e branco.

ZI Casal dos Frades | Rua B, Lt 15 | 2435-661 Ourém | Portugal | Tel. +351 **249 544 115** | Fax. +351 **249 542 549** | E-mail. **virginie.a@vipremi.pt**

CAPEAMENTO 2 INCLINAÇÕES

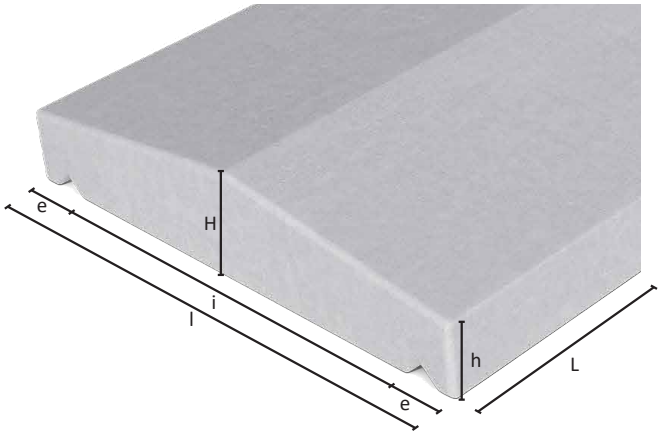

INFORMAÇÕES BETÃO

CRITÉRIOS	BETÃO STANDARD
Massa volúmica	2050 Kg/m³
Resistência à compressão	C25/30
Classe de exposição	XC1
% absorção de água	< 7%
Tolerância dimensional	+/- 2mm
Constituintes	Cimento Portland; areia; brita; filler; argila expandida; adjuvantes; água.

INFORMAÇÕES PRODUTOS

Capeamento 2 inclinações - Betão Standard

Referência	Designação	Dimensões l x L x e x i x H x h (Δ±2) (mm)	Muro (mm)	Peso un. (Kg) Δ ±5%	Un. / palete	Peso / palete (Kg) Δ ±5%	Formato / palete l x L x H (mm)
CH035	Capeamento 2 inc. 25	250 x 1000 x 30 x 190 x 60 x 40	100 ou 150	26,500	30	820	1100 x 1100 x 750
CH030	Capeamento 2 inc. 28	280 x 1000 x 30 x 220 x 60 x 40	150	30,000	30	925	1100 x 1100 x 750
CH033	Capeamento 2 inc. 31	310 x 1000 x 30 x 250 x 60 x 40	200	33,000	20	685	1100 x 1100 x 670
CH034	Capeamento 2 inc. 35	350 x 1000 x 30 x 290 x 60 x 40	250	38,000	20	785	1100 x 1100 x 670
CH036	Capeamento 2 inc. 33	330 x 1000 x 30 x 270 x 70 x 50	230	46,000	20	945	1100 x 1100 x 670
CH037	Capeamento 2 inc. 55	550 x 500 x 30 x 490 x 60 x 40	450	29,000	20	605	1100 x 1100 x 670
CH039	Capeamento 2 inc. 46	460 x 1000 x 30 x 400 x 60 x 40	360	53,000	20	1080	1100 x 1100 x 670

Edição janeiro 2024. A responsabilidade do fabricante é limitada à qualidade do produto fornecido pelo que declinamos quaisquer responsabilidades que advenham de uma utilização indevida deste produto. Todas as reclamações acerca do aspecto dos produtos têm de ser feitas no acto da recepção.